

LABORATORNÍ STANOVENÍ ZHUTNITELNOSTI ZEMIN DLE ČSN 72 1015

Metoda A

Objem moždíře: 0,000947 m³


Zkouška: Proctor Standard

Měrná hmotnost zrn ρ_s : kg/m³

Zkouška	1	2	3	4	5
Hmotnost moždíře [kg]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hmotnost moždíře s vlhkou zeminou [kg]					
Objemová hmotnost vlhké zeminy ρ [kg/m ³]					
Hmotnost váženky [g]	200	200	200	200	200
Hmotnost váženky s vlhkou zeminou [g]					
Hmotnost váženky s vysušenou zeminou [g]					
Vlhkost zeminy w [%]					
Obj. hmotnost vysušené zeminy ρ_d [kg/m ³]					
Obj. hmotnost vysušené zeminy $\rho_{d,max}$ [kg/m ³]				Vlhkost w_{opt} [%]	

Objemová hmotnost vysušené
zeminy ρ_d [kg/m³]

Křivka plného
nasycení $S_r = 1,0$

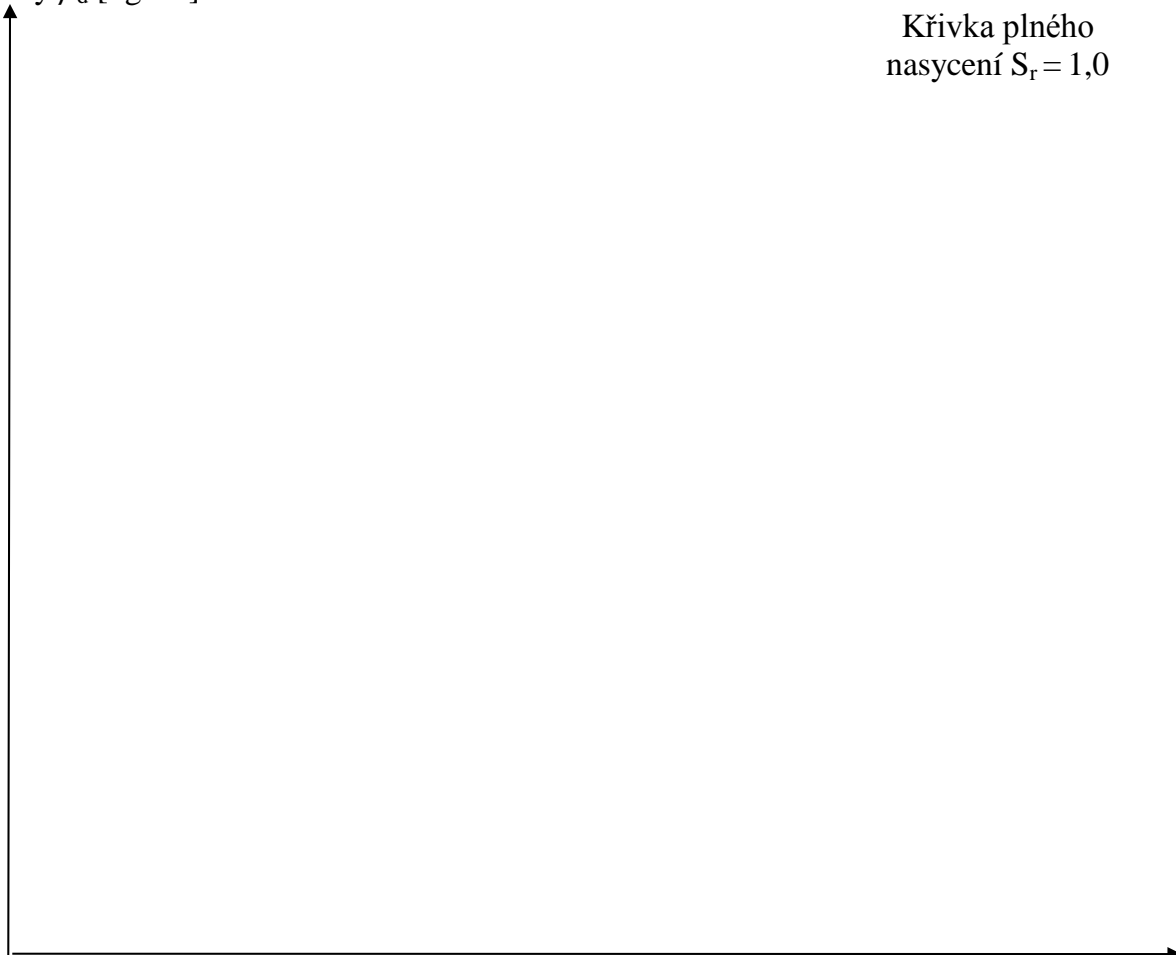

Vlhkost w [%]